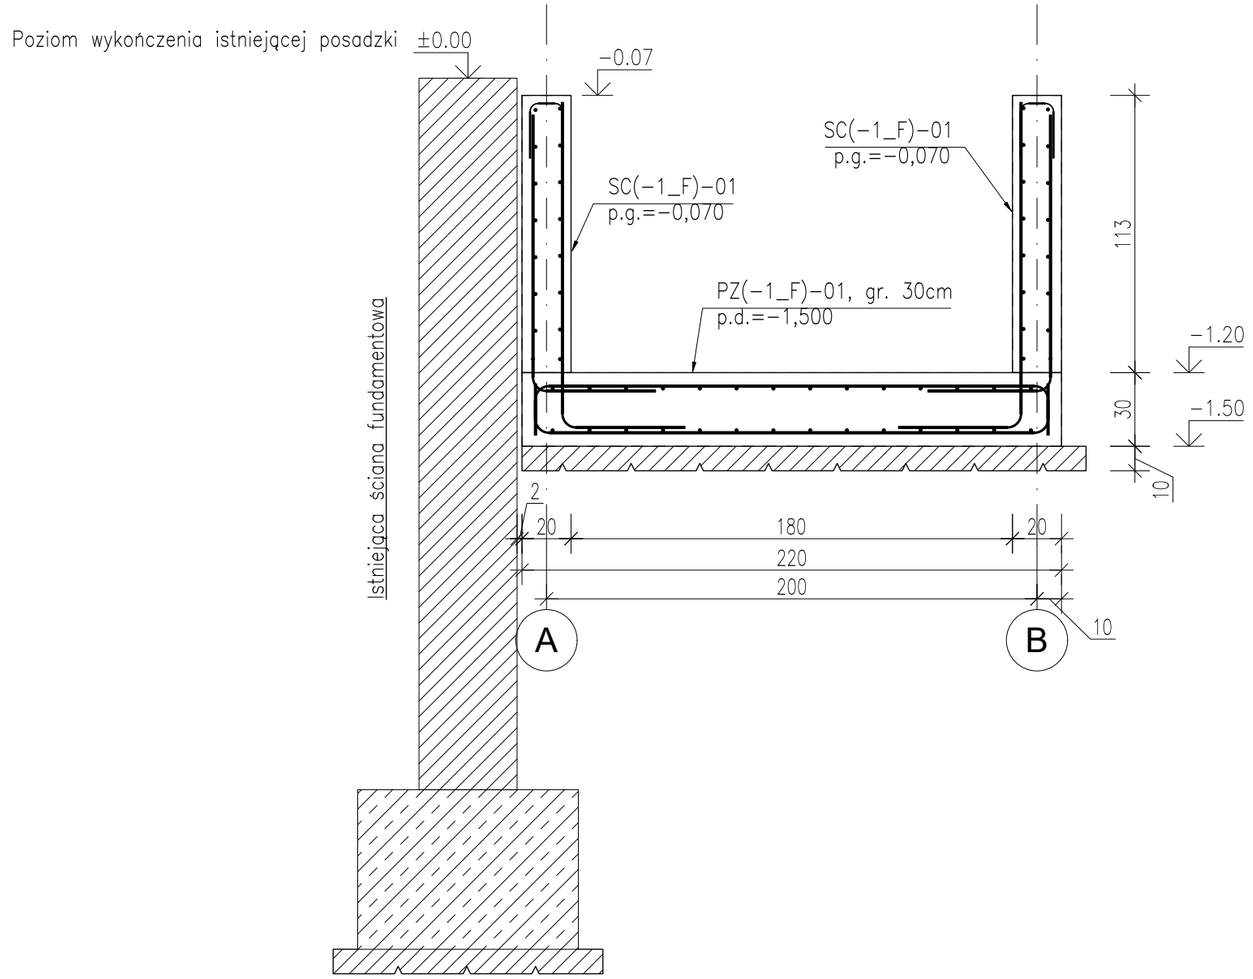

FUNDAMENTY

1. W przypadku odkrycia stropu gruntów spoistych, a w szczególności gliny należy bezzwłocznie przykryć dno wykopu chudym betonem (C8/10) minimalnej grubości 10cm.
2. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych, dokonać wymiany gruntu na grunt niespoisty o wskaźniku zagęszczenia min Is=0,98
3. W przypadku odkrycia innego rodzaju gruntu niż w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.
4. Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min 10cm.
5. Każdy element projektowy należy rozpatrywać w kontekście wszystkich rysunków, które dotyczą tego elementu wraz z uwzględnieniem opisów oraz zasad sztuki budowlanej. Sprawdzić gabaryty el. konstrukcyjnych i koty wysokościowe z branżą architektoniczną.
6. Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
7. W przypadku łączenia prętów należy stosować długość zakładu równą 40ø łączonych prętów. Maksymalna ilość prętów łączonych na zakład w 1 przekroju to 50% wszystkich prętów.
8. Stosować wkładki dystansowe zbrojenia w deskowaniu.
9. Warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji wykonać wg branży architektonicznej.
10. Betonowanie przeprowadzić w cyklu ciągłym, zagęszczając gęstozbrojone miejsca wibratorem wgłębnym.
11. Zapewnić pielęgnacje betonu przez okres dojrzewania betonu.
12. Powierzchnie betonu zatrzeć na gładko.
13. Wszelkie przejścia i przebicia instalacyjne przez fundamenty wykonać wg projektu technicznego – branża instalacyjna, uszczelnić systemowymi kołnierzami.
14. **Rysunki rozpatrywać pod kątem starterów dla następnych pozycji żelbetowych.**

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW

Pręty odgięte



Otulina > 10cm i > 7Ø	Dmin = 10Ø
Otulina > 5cm i > 3Ø	Dmin = 15Ø
Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø	Dmin = 20Ø

Haki, szpilki, bigle

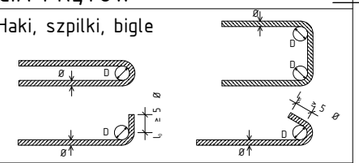

Ø < 20mm	Dmin = 4Ø
Ø ≥ 20mm	Dmin = 7Ø

BETON C25/30 W8

OTULINA: 4 cm

od dołu 5 cm

STAL A-I (St3Y-b)

STAL A-IIIN (B500SP)

KLASA EKSPOZYCJI

XC4

DETAL

SKALA 1:20

DETAL ZBROJENIA GÓRNEJ KRAWĘDZI ŚCIANY ŻELBETOWEJ

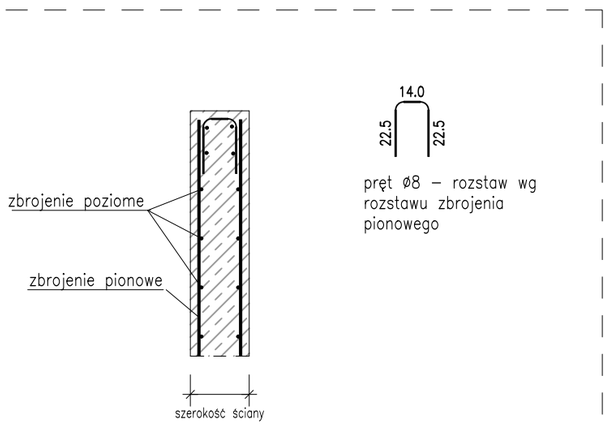

DETAL

SKALA 1:20

DETAL ZBROJENIA NAROŻA ŚCIANY ŻELBETOWEJ

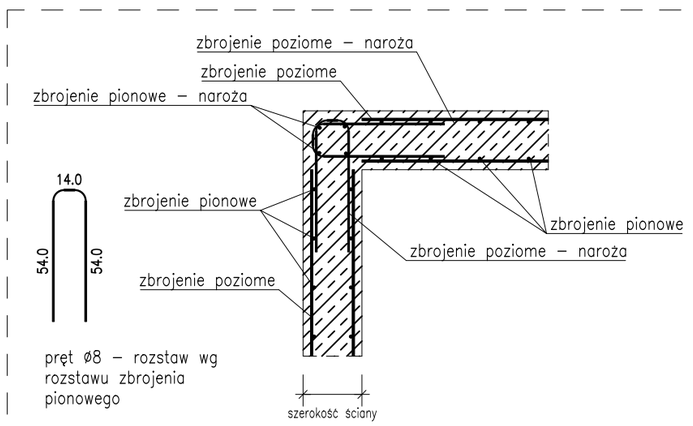

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław Śliwczyński	KUP/0003/PBKb/22	01.09.2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Sławomir Foss	ABIT-II-7342-27/99	01.09.2024	

INWESTOR: KSM w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław

ZAMAWIAJĄCY: -

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B

Pracownia Projektowa
Jarosław Śliwczyński
ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowrocław
NIP 556 265 61 68, tel. 695 950 412

TEMAT I ADRES INWESTYCJI

BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław, dz. nr 11/82

NR RYSUNKU	SKALA	FORMAT	STADIUM	REW. / STR.
KZ-03	1:25	A3	P.T.	0